


L1 L2 L3 N

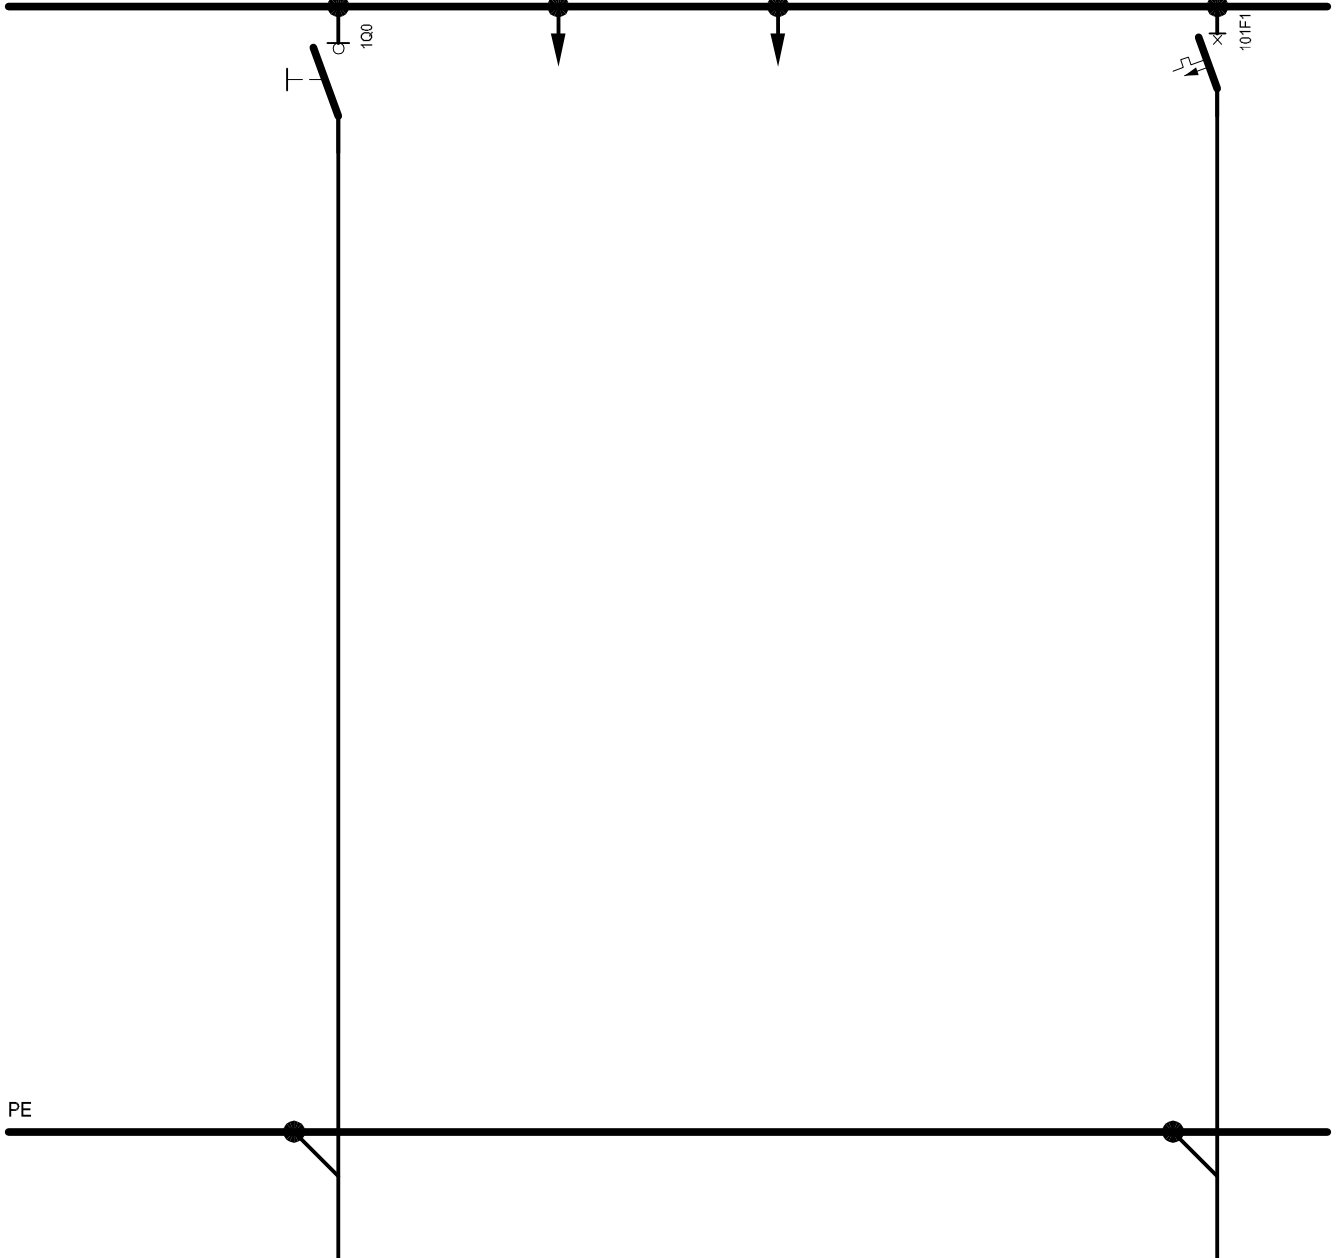

APARAT	ROZŁĄCZNIK (ISTNIEJĄCY)	<h2>ODPŁYWY ISTNIEJĄCE</h2>	WYŁ.NADPRAD.SELEKT. 3P-Cs-35A
OZNACZENIE OBOWDU	TG-TGXIV-Z1		TGXIV-TBXIV.1-Z1
MOC OBOWDU			5.89 kW
TYP PRZEWODU	5xAD25mm ²		5xYLY10mm ²
ODBIORNIK	T-G ZASILANIE Z GŁÓWNEJ TABLICY BEZPIECZNIK.		TG-XIV.1 ZASILANIE DLA WLZ TABLICY BEZPIECZNIK.
PRĄD I _n [A]			9.5
PRĄD ZNAM. PRZEW. [A]			90
SPADEK NAPIĘCIA [%]			0.4
DŁUG. PRZEWODU [m]			60

**SCHEMAT IDEOWY. TABLICA TG-XIV.
ZASILANIE, ODPŁYWY.
RYS NR E-08 ark nr 4/9**